



171413340794

检测报告

任务名称 2024年8月武宁废水自行监测

检测类别 自行监测

委托单位 江西洪城水业环保有限公司武宁分公司

受检单位 江西洪城水业环保有限公司武宁分公司

报告日期 2024年08月29日



江西鼎智检测有限公司





报 告 说 明

Notes

1. 本报告无编制、审核、授权签字人签字无效;无本公司“检测专用章”、“CMA章”无效。
2. 本报告内容需齐全、清楚,增删、涂改、伪造无效。
3. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起15个工作日内向检测单位提出,逾期不予受理。
4. 未经本公司书面同意,不得部分复印本检测报告,不得用于商业广告等其他用途。
5. 本报告只对采样/送检样品监测数据负责。
6. 检测结果只代表检测时污染物排放和环境质量状况情况,所附排放标准和环境质量标准由客户
7. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
8. 本公司无检测能力的项目,均分包给有资质的单位分析,分包项目前加“*”作为标识。
9. 表中“/”表示:根据标准及样品实际情况不需要或不得检验。

检测单位:江西鼎智检测有限公司

地址:江西省南昌市红谷滩区龙虎山大道1248号

纳税人识别号:91360103067474139T


开户行:江西银行南昌老福山支行

账号:791911714600011

邮政编码:330001

联系电话:0791-87837006

监测结果

任务名称	2024年8月武宁废水自行监测		
委托单位	江西洪城水业环保有限公司武宁分公司		
受检单位	江西洪城水业环保有限公司武宁分公司		
受检单位地址	江西省九江市武宁县工业园区生活污水处理厂		
采样日期	2024.08.21	检测日期	2024.08.22-2024.08.23
检测项目	化学需氧量, 氨氮, 总氮, 总磷, 动植物油, 阴离子表面活性剂, 石油类		
检测依据	见附录1		
采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范		
主要使用仪器	见附录2		
备注	/		
	编制	周尔	
	审核	章明	
	批准	杨植	
	签发日期	2024年08月29日	

监测点位	来样时间	样品编号	样品状态	采样人	样品体积
进水	2024年08月21日	242079-08-W-001	黑灰、浑浊	高凯琪、万泉骁	0.5L
进水	2024年08月21日	242079-08-W-002	黑灰、浑浊	高凯琪、万泉骁	0.5L
进水	2024年08月21日	242079-08-W-003	黑灰、浑浊	高凯琪、万泉骁	0.5L
出水	2024年08月21日	242079-08-W-004	无色、澄清	高凯琪、万泉骁	1.5L
出水	2024年08月21日	242079-08-W-005	无色、澄清	高凯琪、万泉骁	1.5L
出水	2024年08月21日	242079-08-W-006	无色、澄清	高凯琪、万泉骁	1.5L

表 1

单位：mg/L (备注除外)



序号	检测项目	出水			平均值	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准
		242079-08-W-004	242079-08-W-005	242079-08-W-006		
1	化学需氧量	12	12	11	12	50
2	动植物油	0.06 _L	0.06 _L	0.06 _L	0.06 _L	1
3	石油类	0.06 _L	0.06 _L	0.06 _L	0.06 _L	1
4	阴离子表面活性剂	0.053	0.056	0.056	0.055	0.5
5	总氮	10.9	10.9	10.8	10.9	15
6	氨氮	2.79	2.79	2.79	2.79	5 (8)
7	总磷	0.33	0.32	0.32	0.32	0.5
备注		1、“L”表示检测数值低于方法检出限				


表 2

单位：mg/L (备注除外)

序号	检测项目	进水			平均值
		242079-08-W-001	242079-08-W-002	242079-08-W-003	
1	氨氮	22.9	23.1	22.9	23.0
2	总磷	2.24	2.18	2.21	2.21
3	化学需氧量	119	124	116	120
4	总氮	25.5	25.7	25.5	25.6
备注		1、“L”表示检测数值低于方法检出限			

附图: 采样照片

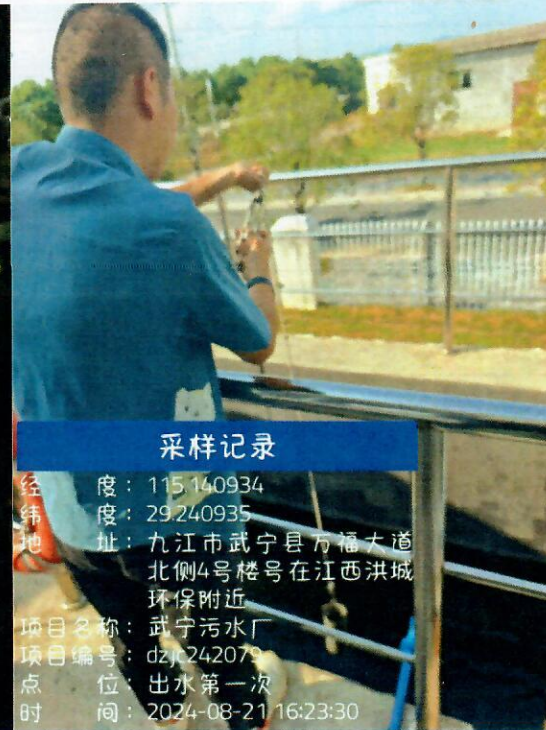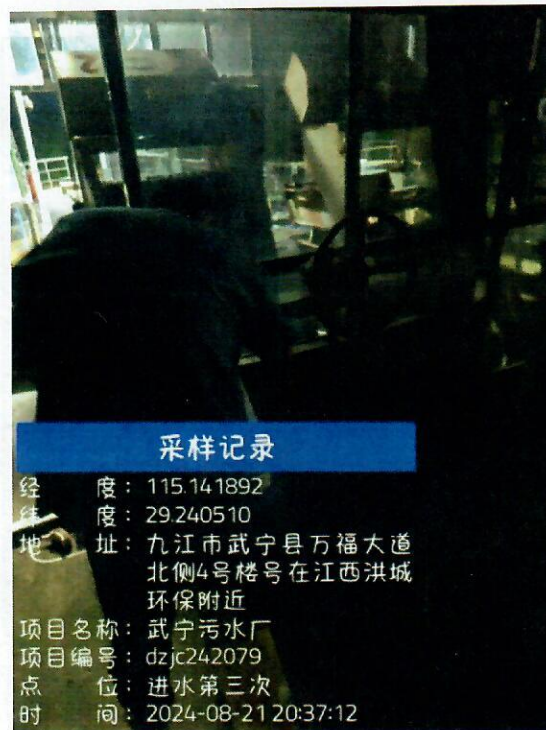

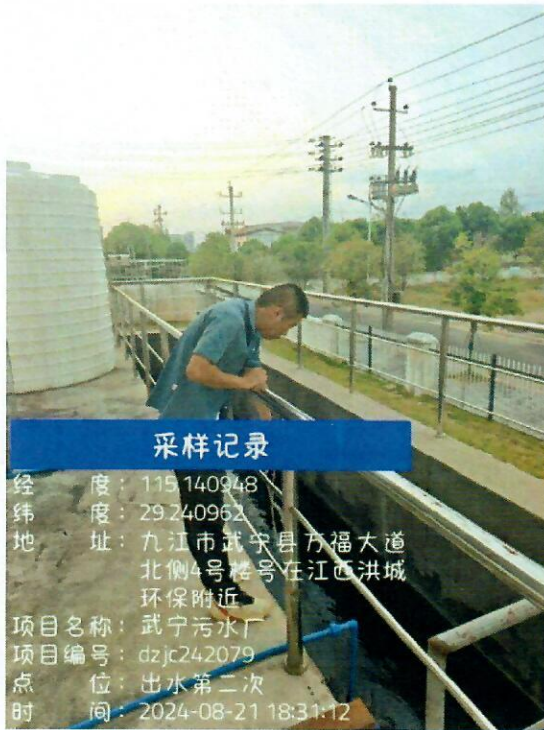

采样记录

经 度: 115.140948
纬 度: 29.240962
地 址: 九江市武宁县万福大道
北侧4号楼号在江西洪城
环保附近
项目名称: 武宁污水厂
项目编号: dzjc242079
点 位: 出水第二次
时 间: 2024-08-21 18:31:12



采样记录

经 度: 115.140900
纬 度: 29.240917
地 址: 九江市武宁县万福大道
北侧4号楼号在江西洪城
环保附近
项目名称: 武宁污水厂
项目编号: dzjc242079
点 位: 出水第三次
时 间: 2024-08-21 20:33:10

ENV